30	30	31	32
WA140-24,00	WA140-54,00	T2-53,00	WA140-54,00
DA	DA	VH	DA
delta h = 0,25 m	delta h = 0,51 m	delta h = 1,17 m	delta h = 2,56 m

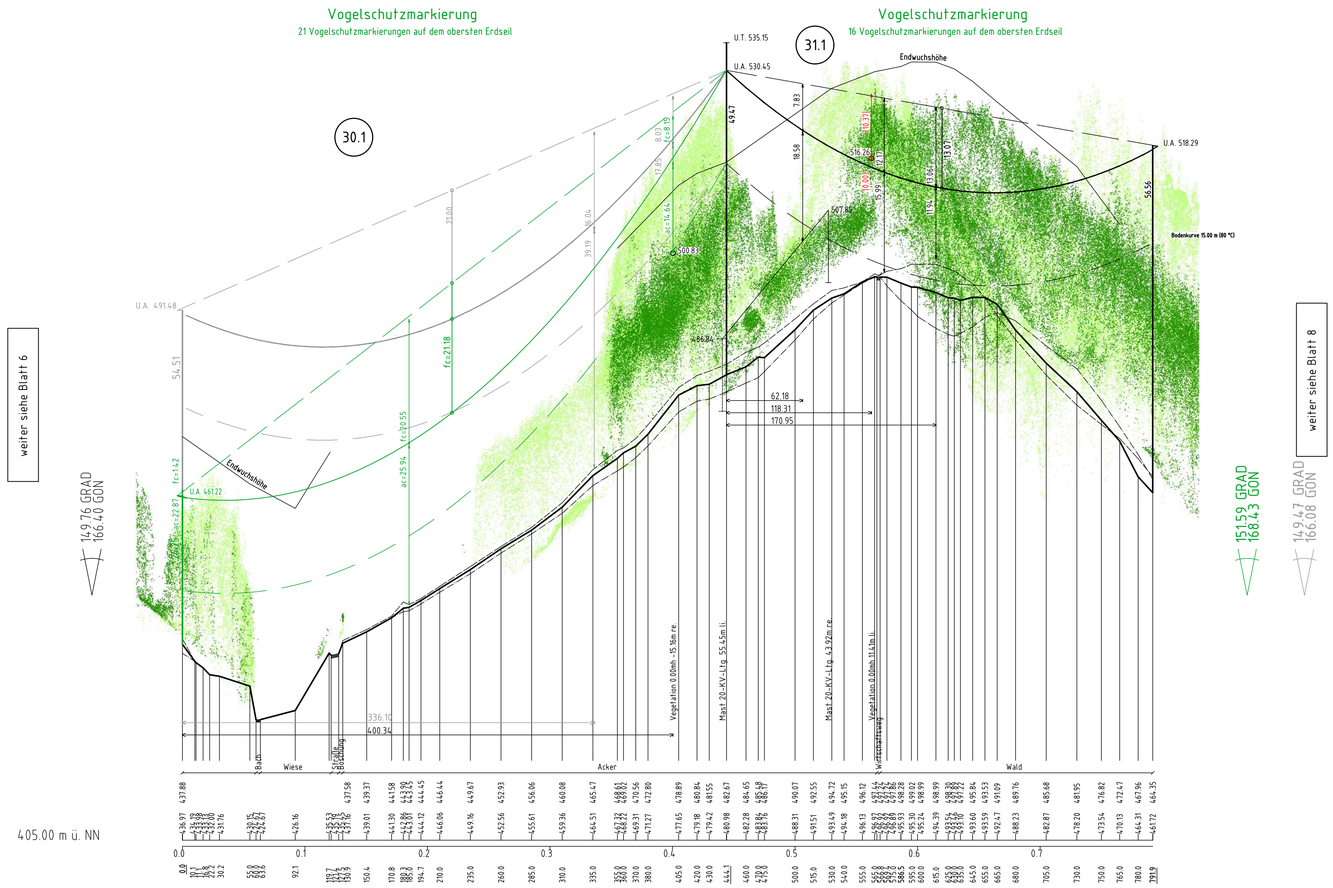



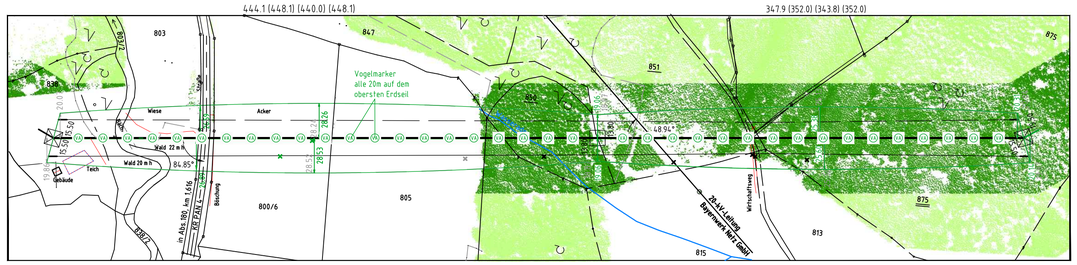

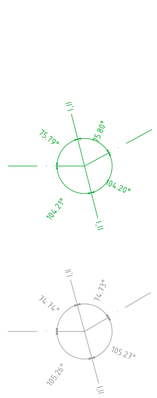

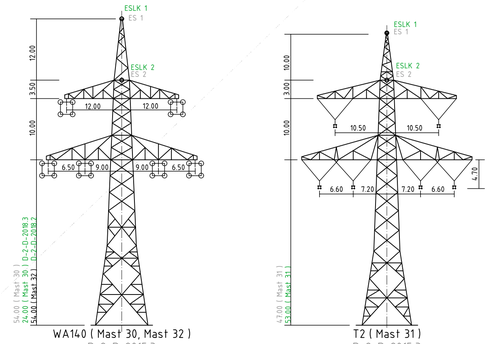

Vegetation innerhalb eines 2 x 45m - Schutzstreifens
Vegetation ausserhalb eines 2 x 45m - Schutzstreifens

Antrag weiterhin gültig
Antrag geändert
Deckblatt neuer Stand

Anlage 8.1
Blatt 7 / 13

TenneT Taking power further

380-kV-Leitung
(St. Peter -) Landesgrenze - Simbach B153

LÄNGENPROFIL
von Bauwerk Nr. 1
Deckblatt

Mast Nr. 30 - Mast Nr. 32

DIN VDE-Bestimmung	:	0210/Norm VDE 1/11 (Eiszone 2, Windzone 1)
Gestänge	:	D-2-D-2018.2; D-2-D-2018.3 D-2-D-2015.3
Beseilung		
Leiterseil	:	4x3x4 565-AL1/72-ST1A , MZS=46,0N/mm²
Erdseil	:	
Luftkabel/ sonstige Belegung	:	LWL-ESLK 2x 261-AL3/25-A20SA, MZS=44,0N/mm² - MZS=47,0N/mm² LWL-ESLK 2x1 265/35 , MZS=44,0N/mm²
Kettenlänge	:	DA = 7.00m , VH=4.70m
Seitliche Überhöhung	:	15.00 m rechts — — — — — oder links -·—·-·— aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt :
Bayreuth ~~24.06.2016~~
TenneT TSO Gmbh 13.08.2021

i.V. gez. Thomas Ehrhardt-Unglaub i.A. gez. Dirk Daßler

SPIE

Maßstab	Einheit
Länge=1:2500 Höhe=1: 500	Meter

Zust.	Änderung	Datum	Name		Datum	Name
a	H30 Masttyp geändert	11.09.2018	Heckner/ Deindl	Bearb.	24.06.2016	Obernaier /Deindl
b	Vogelschutzmarkierung	10.08.2021	Deindl	Gepr.	24.06.2016	Hochholzer
				Norm		
				Servicebereich CeGIT		

TenneT Taking power further

Urspr.: