


Abb.2: Einleitstelle Mast 5 –Reinjizierung über Schluckbrunnen im Bereich der eingezeichneten Baufläche (türkis).

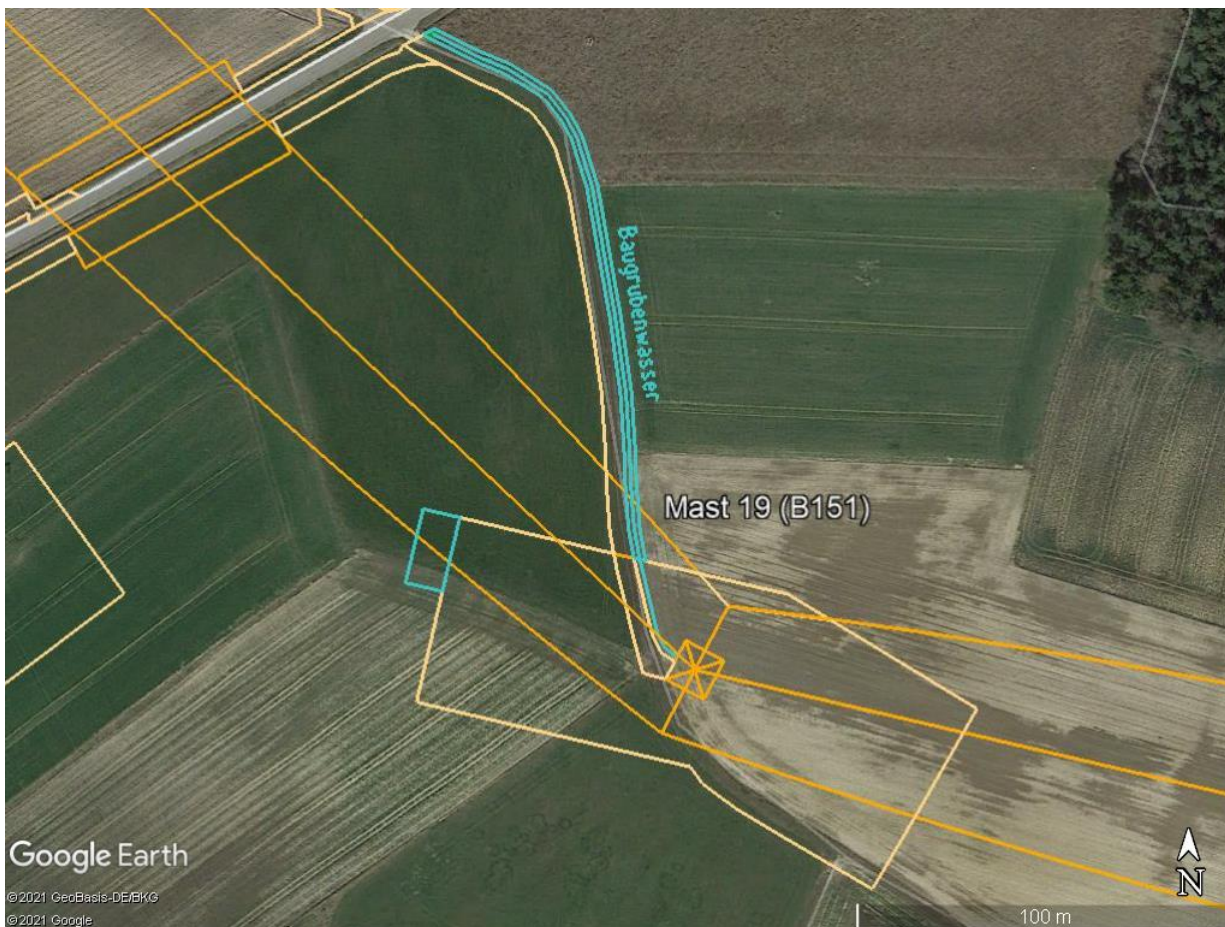

Einleitstelle Mast 19 – Einleitung in den Graben ca. 180 m nördlich von Mast 19.