


132  
WA140-48,00

-460.0-

133  
T2-53,00

-457.6-

134 135  
WA160-51,00  
WA140-51,00

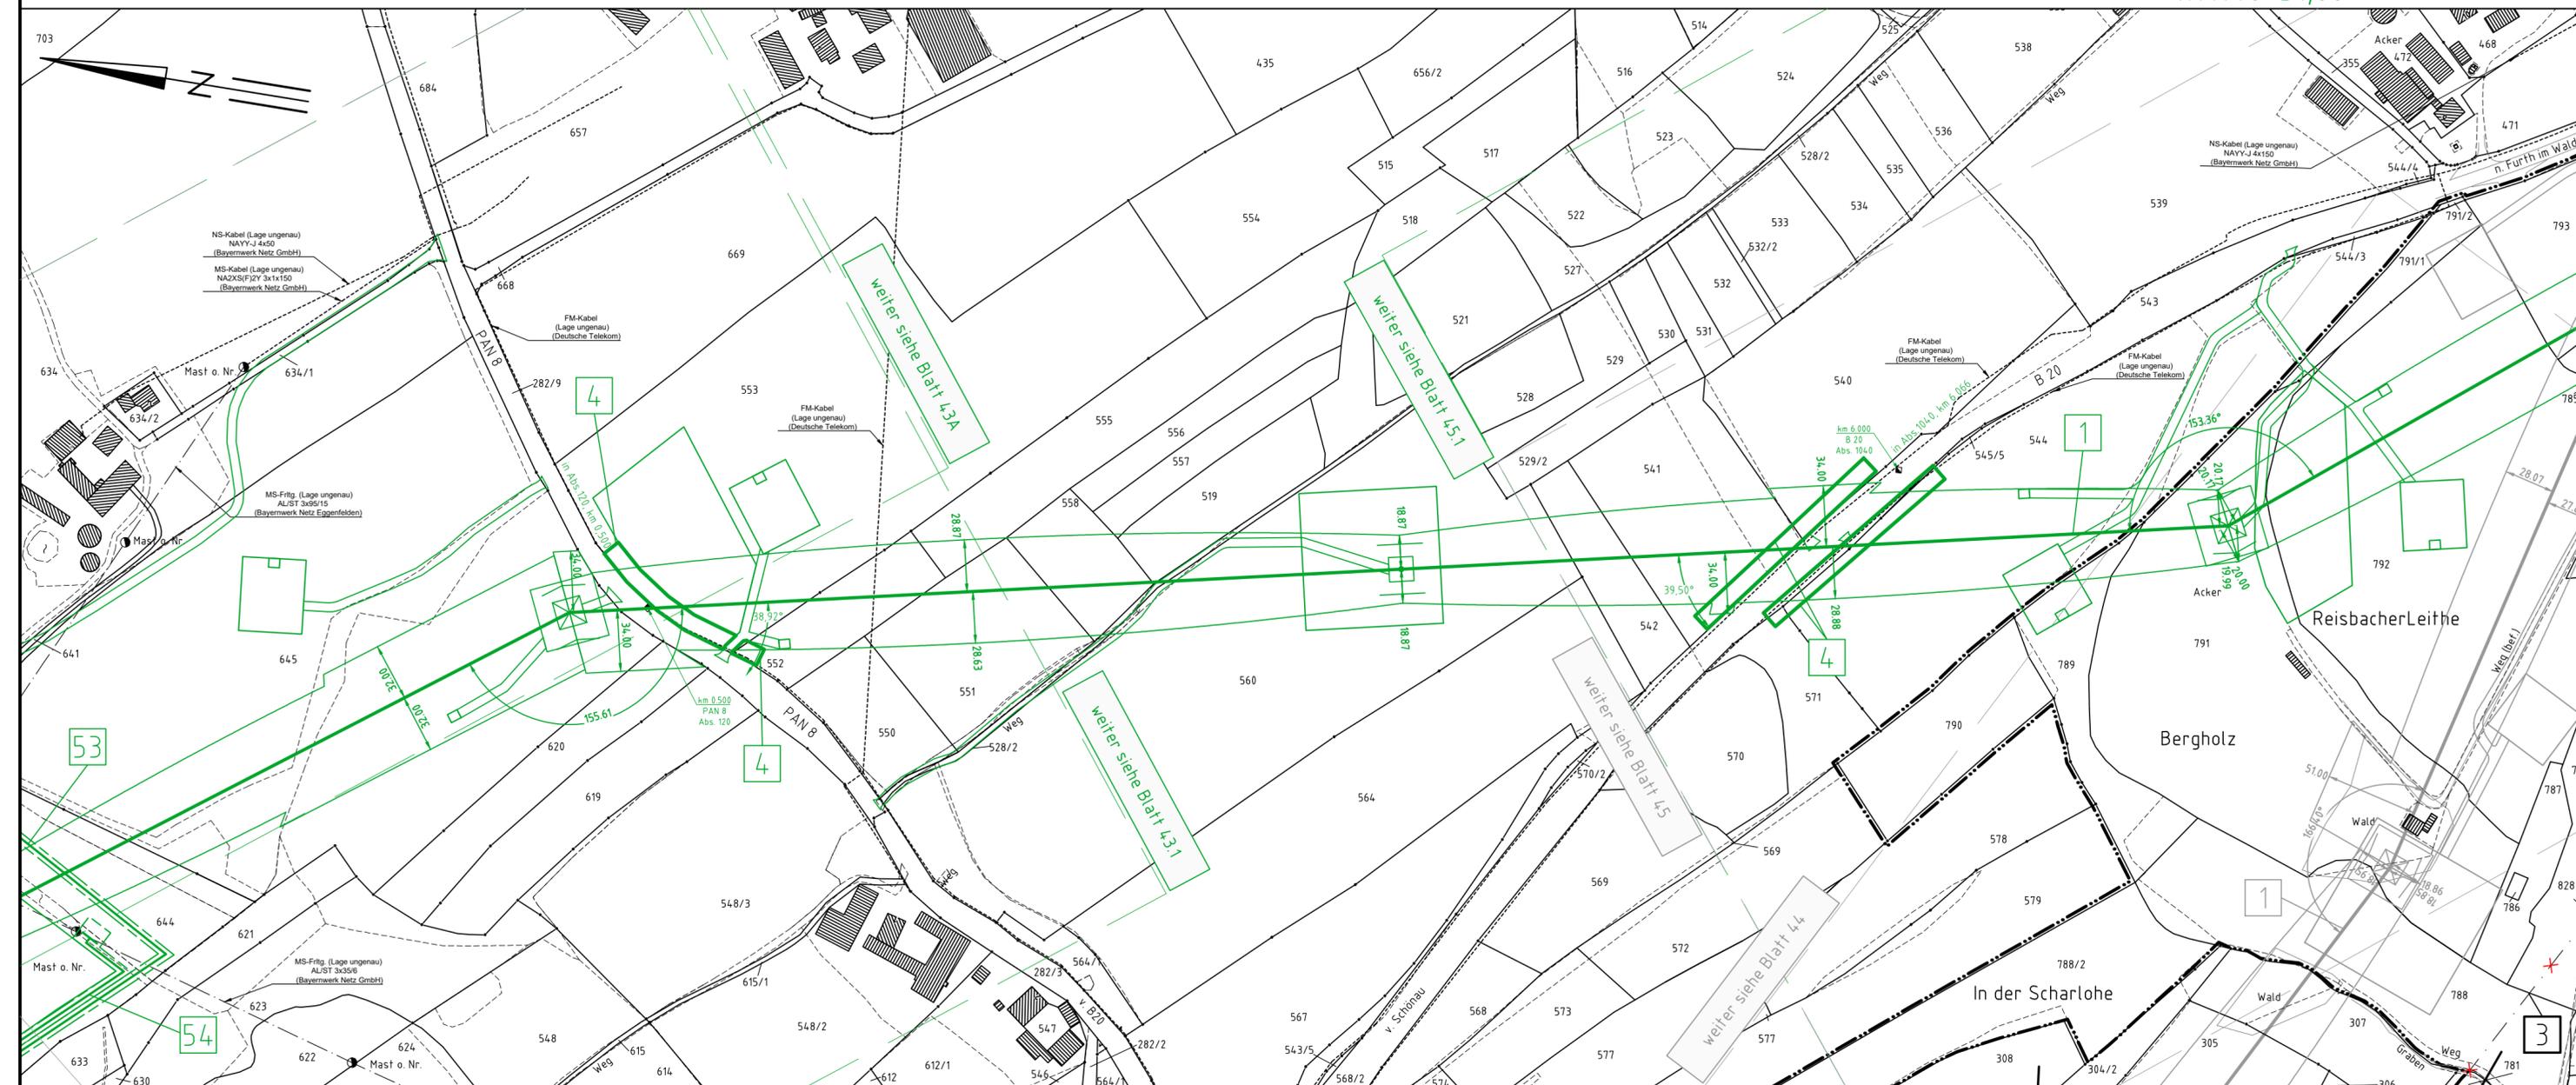

Gemarkung Martinskirchen  
Markt Wurmansquick

Landkreis Rottal-Inn  
Regierungsbezirk Niederbayern

Gemarkung Wurmansquick

Gemarkung Hickerstall



Anlage 7.1  
Blatt 44.1/56

## 380-kV-Leitung Altheim - Matzenhof Teilabschnitt 2 : 380-kV-Ltg. Adlkofen-Matzenhof B152

### Lageplan / Bauwerksplan Mast Nr. 132 - Mast Nr. 134

- 1 380-kV-Ltg. Adlkofen - Matzenhof B152  
Errichtung von Mast Nr. 121 (B116) - Mast Nr. 34 (B153)
- 3 220-kV-Ltg. Altheim - Landesgrenze (St. Peter) B104  
Abbau zwischen von Mast Nr. 26 und bis Mast Nr. 243
- 4 Schutzgerüst  
an Straßen und Wegen
- 53 Freileitungsprovisorium / Baueinsatzkabelprovisorium für kreuzende 20-kV-Leitungen.
- 54 Freileitungsprovisorium / Baueinsatzkabelprovisorium für kreuzende 20-kV-Leitungen.

**Legende:**

Masttyp 1 Mastnummer Länge von Mast zu Mast  
 WA160-24,00 -325.0- T1-26,00

**Deckblatt**

5 Bauwerksnummer  
 37 Flurstücksnummer

**Grenzen:**

Land  
 Kreis  
 Stadt/Gem./Markt  
 Gemarkung  
 Flur  
 Flurstück  
 Flurbereinigung  
 Rückbau Hoch- u. Mittelsp.-Ltg.  
 Freileitungsprovisorium/  
 Baueinsatzkabel

vorübergehende Beanspruchung  
 Mastzufahrt  
 Abspannmast  
 Tragmast  
 Schutzgerüst  
 Schutzbereich  
 Schutzbereichsbegrenzung  
 Bemaffung des Schutzbereiches in Feldmitte / am Mast

äußeres Leiterseil  
 Trassenachse

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

#### Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt  
 Bayreuth,  
 TenneT TSO GmbH

-08.01.2018-  
 12.08.2022

i.V. gez. Thomas Ehrhardt-Unglaub i.A. gez. Dirk Daßler

<b>SPiE</b>		Maßstab 1 : 2500	Einheit Meter
Bearb.	20.12.2017	Datum	Name
Gepr.	20.12.2017	Datum	Name
Norm		Servicebereich CeGIT	
A Deckblatt		15.07.2020	Pa
Zust.	Änderung	Datum	Name
Urspr.		Tennet Taking power further	