109
WAdiff140-33,00
DA
SF delta h = 0,77 m

110
WAdiff140-30,00
DA
SF delta h = 0,88 m

110
WAdiff140-30,00
DA
SF delta h = 0,88 m

111
WA120-27,00
DA
SF delta h = 0,35 m

111
WA120-27,00
DA
SF delta h = 0,35 m

112
WA100-39,00
DA
SF delta h = 0,75 m

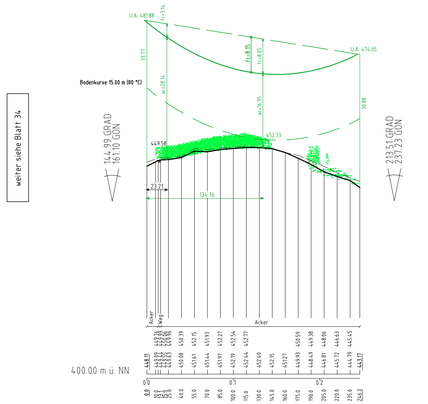

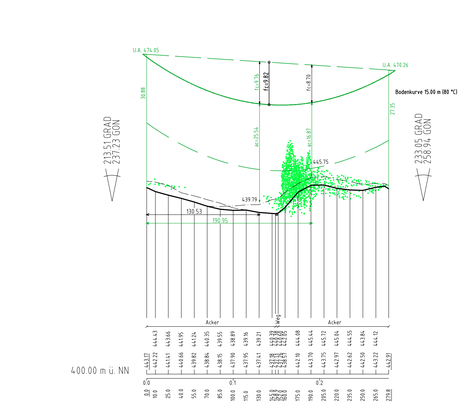

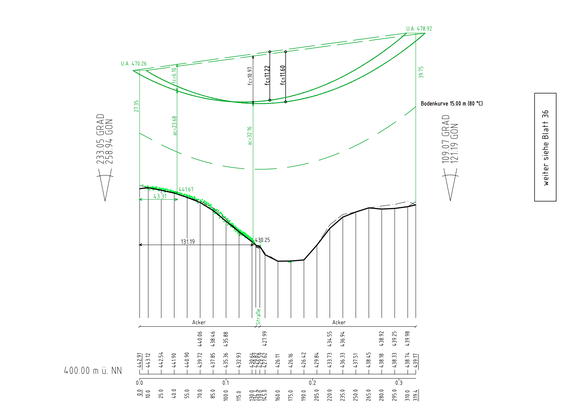

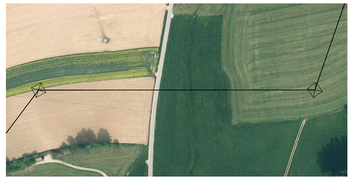

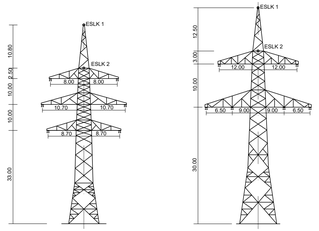

WAdiff140 (Mast 109)
D-2-T-2019.1

WAdiff140 (Mast 110)
D-2-D-2018.3

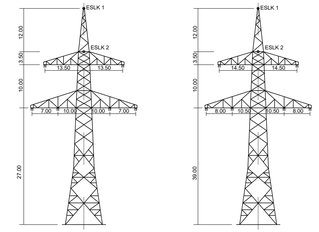

WA120 (Mast 111)
D-2-D-2018.3

WA100 (Mast 112)
D-2-D-2018.3

Vegetationspunkte mit Seilabstand < 5.00m
Vegetationspunkte mit Seilabstand > 5.00m

Antrag weiterhin gültig
Antrag geändert
Deckblatt neuer Stand

Anlage 8.1
Blatt 35/56

TenneT
Taking power further

380-kV Leitung Altheim - Matzenhof
Teilabschnitt: 2: 380-kV Ltg. Adlkofen - Matzenhof B152

LÄNGENPROFIL
von Bauwerk Nr. 1

Deckblatt

Mast Nr. 109 - Mast Nr. 112

DIN VDE-Bestimmung	:	0210/Norm VDE 1/11 HSP (Eiszone 2, Windzone 1)
Gestänge	:	D-2-D-2018.3, D-2-T-2019.1
Beseilung	:	2x3x4 565-AL1/72-ST1A (M109-M110) , MZS=40,0N/mm²
Leiterseil	:	2x3x4 565-AL1/72-ST1A (M110-M111, M111-M112), MZS=46,0N/mm²
Erdseil	:	
Luftkabel/	:	2x1 261-AL3/25-A20SA (M109-M110) , MZS=40,0N/mm²
sonstige Belegung	:	2x1 261-AL3/25-A20SA (M110-M111, M111-M112) , MZS=45,0N/mm²
Kettenlänge	:	DA = 6.50m, 334kg
Seitliche Überhöhung	:	15.00 m rechts ---------- oder links -- -- -- -- aufgenommen

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt :
Bayreuth
TenneT TSO Gmbh

08.01.2018
12.08.2022

LV. gez Thomas Ehrhardt-Unglaub LA. gez. Dirk Daßler

SPIE

Maßstab	Einheit
Länge=1:2500 Höhe=1:500	Meter

	Datum	Name
Bearb.	27.11.2017	Chapman
Gepr.	27.11.2017	Tennmeyer
Norm		
Servicebereich CeGT		

TENNET Transmission Company

Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung
	Deckblatt	28.06.2022	Ka-Ma	