

1013  
WA140-48,00

-355.8-

1014  
T1-44,00

-322.5-

1015  
WA140-33,00


-423.2-

14  
WA160-30,00  
T1-41,00



**380-kV-Leitung Altheim - Matzenhof**  
**Teilabschnitt 2 : 380-kV-Ltg. Adlkofen-Matzenhof B152**

**Grunderwerbsplan**  
**Mast Nr. 1013 - Mast Nr. 14**  
**Deckblatt**

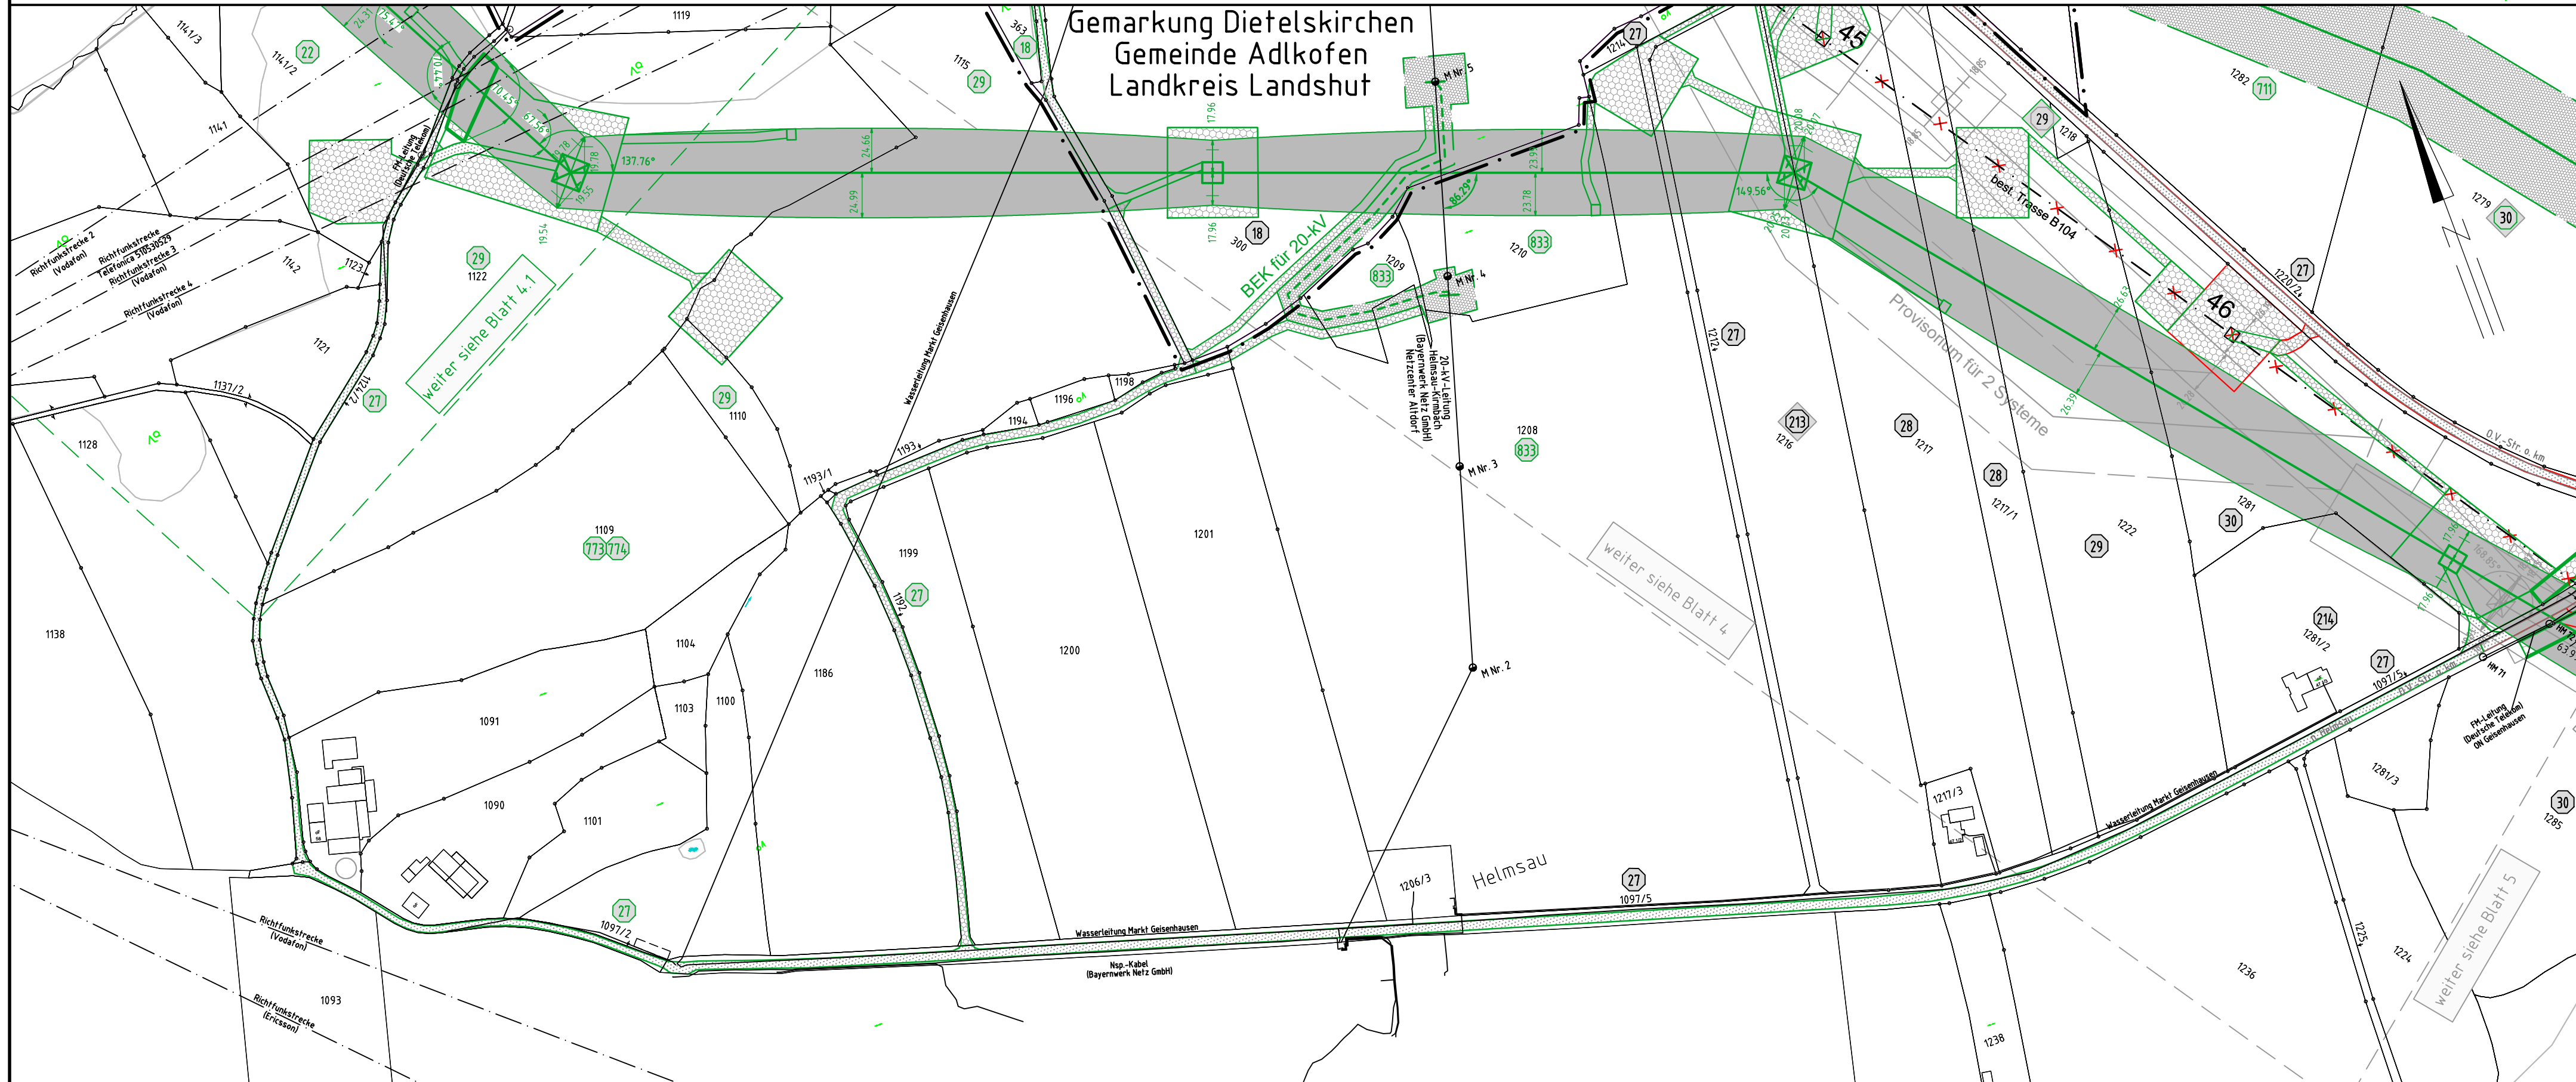

**Legende:**

Masttyp 1 Mastnummer Länge von Mast zu Mast  
 WA160-24,00 -325.0- T1-26,00

Dauerhafte Freihaltung im Waldbereich

1 Eigentümer Schlüsselnummer  
 1 Eigentümer Schlüsselnr. zu entlastende Fläche  
 37 Flurstücksnummer

vorübergehende Beanspruchung  
 Mastzufahrt temporär  
 Mastzufahrt dauerhaft

Abspannmast  
 Tragmast

Rückbau Hoch- u. Mittelsp.-Ltg. Freileitungsprovisorium/ Baueinsatzkabel

**Grenzen:**

Land  
 Kreis  
 Stadt/Gem.  
 Gemarkung  
 Flur  
 Flurstück  
 Flurbereinigung

Antrag weiterhin gültig  
 Antrag geändert  
 Deckblatt Neuer Stand

**Planfeststellungsunterlage**

Aufgestellt :  
 Bayreuth -08.01.2018-  
 TenneT TSO GmbH 12.08.2022

i.V. gez. Thomas Ehrhardt-Unglaub i.A. gez. Dirk Dafler

		Maßstab Länge=1:2500	Einheit Meter
		Datum	Name
		Bearb. 30.11.2017	Obermeier /Deindl
		Gepr. 30.11.2017	Hochholzer
		Norm	
		Servicebereich CeGIT	
A	Deckblatt	02.07.2020	Lo
Zust.	Änderung	Datum	Name
			Urspr.:

Gemarkung Diemannskirchen  
Markt Geisenhausen  
Landkreis Landshut