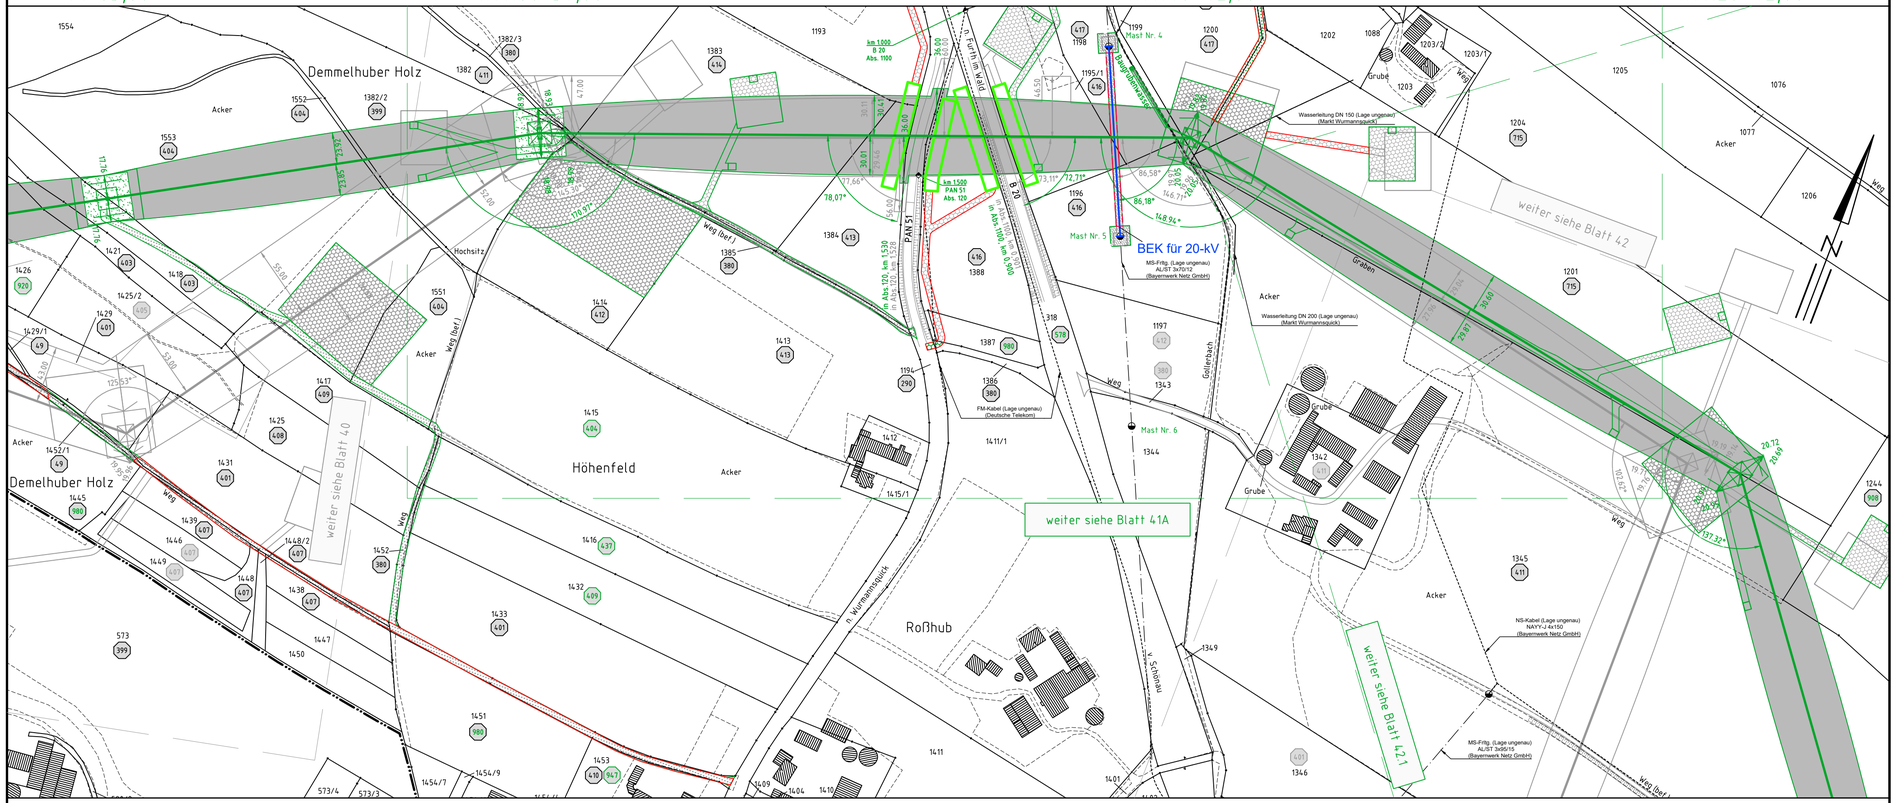

Anlage 14.1
Blatt 41/56

TenneT
Taking power further

380-kV-Leitung Altheim - Matzenhof

Teilabschnitt 2 : 380-kV-Ltg. Adlkofen-Matzenhof B152

Grunderwerbsplan

Mast Nr. 124 - Mast Nr. 127

Deckblatt

Legende:

Masttyp — Mastnummer — Länge von Mast zu Mast

1 WA160-24,00 -325.0- 2 T1-26,00

Dauerhafte Freihaltung im Waldbereich

Schutzgerüst

Trassenachse

Schutzbereich

Schutzbereichsbegrenzung

äußeres Leiterseil

Bemaßung des Schutzbereiches in Feldmitte / am Mast

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

- Eigentümer Schlüsselnummer
- Eigentümer Schlüsselnr. zu entlastende Fläche
- 37 Flurstücksnummer
- vorübergehende Beanspruchung
- Mastzufahrt temporär
- Mastzufahrt dauerhaft
- Abspannmast
- Tragmast
- Rückbau Hoch- u. Mittelsp.-Ltg.
- Freileitungsprovisorium/ Baueinsatzkabel

Grenzen:

- Land
- Kreis
- Stadt/Gem./Markt
- Gemarkung
- Flur
- Flurstück
- Flurbereinigung

- Antrag weiterhin gültig
- Antrag geändert
- Deckblatt Neuer Stand

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH

~~08.01.2018~~
01.03.2023

i.V. gez. Thomas Ehrhardt-Unglaub i.A. gez. Dirk Daßler

SPIE

Maßstab	Einheit
1 : 2500	Meter

	Datum	Name
Bearb.	20.12.2017	Chapman
Gepr.	20.12.2017	Temmeyer
Norm		
Servicebereich CeGIT		

Zust.	Änderung	Datum	Name
A	Deckblatt	19.06.2020	Pa

Urspr.:

TenneT Taking power further